



VISTA 01 - CAMARIM MASCULINO

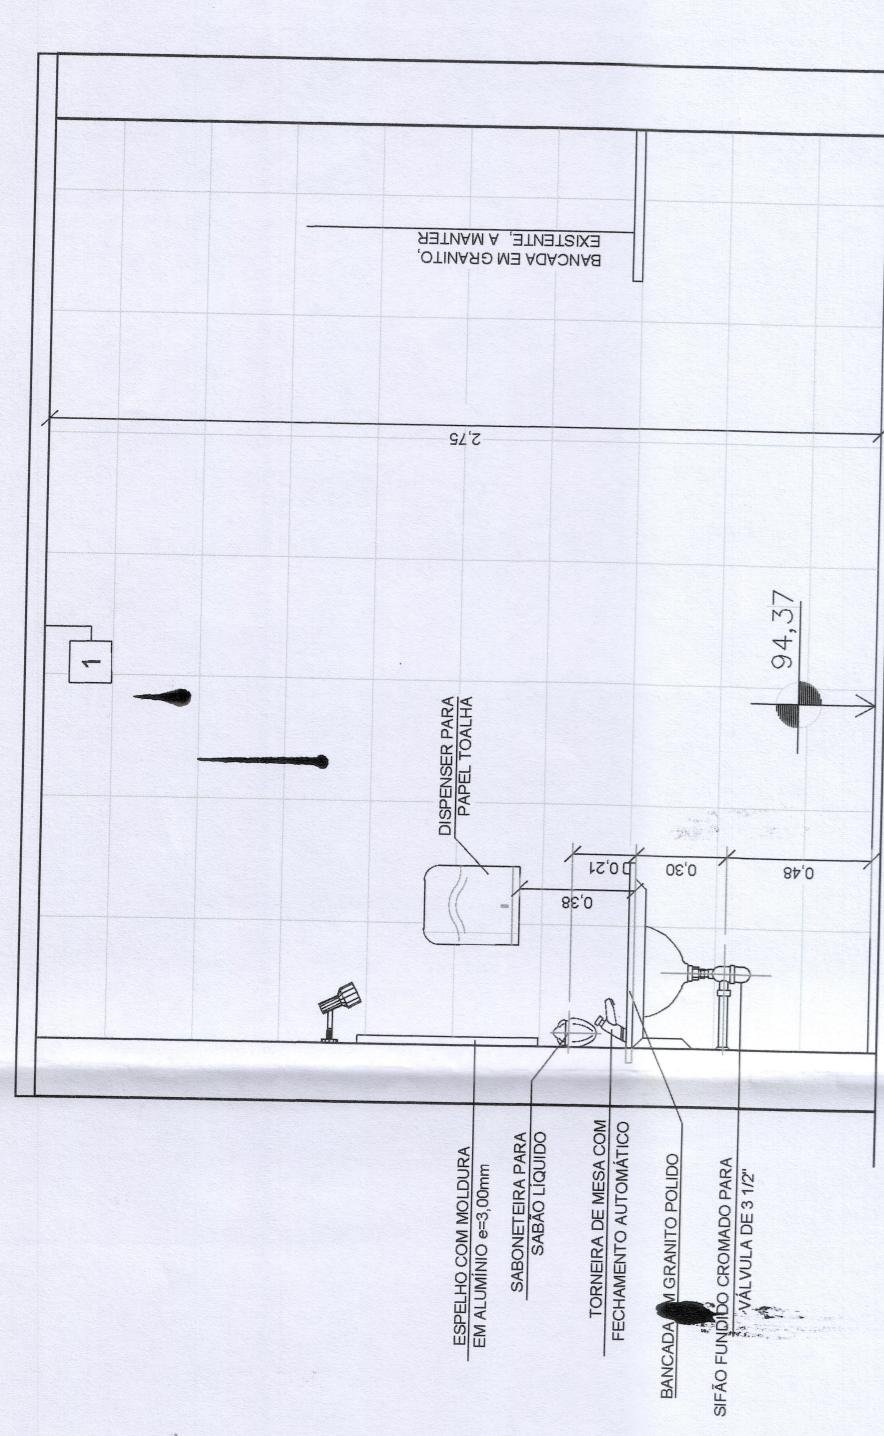

VISTA 02 - CAMARIM MASCULINO

VISTA 02 - CAMARIM FEMININO

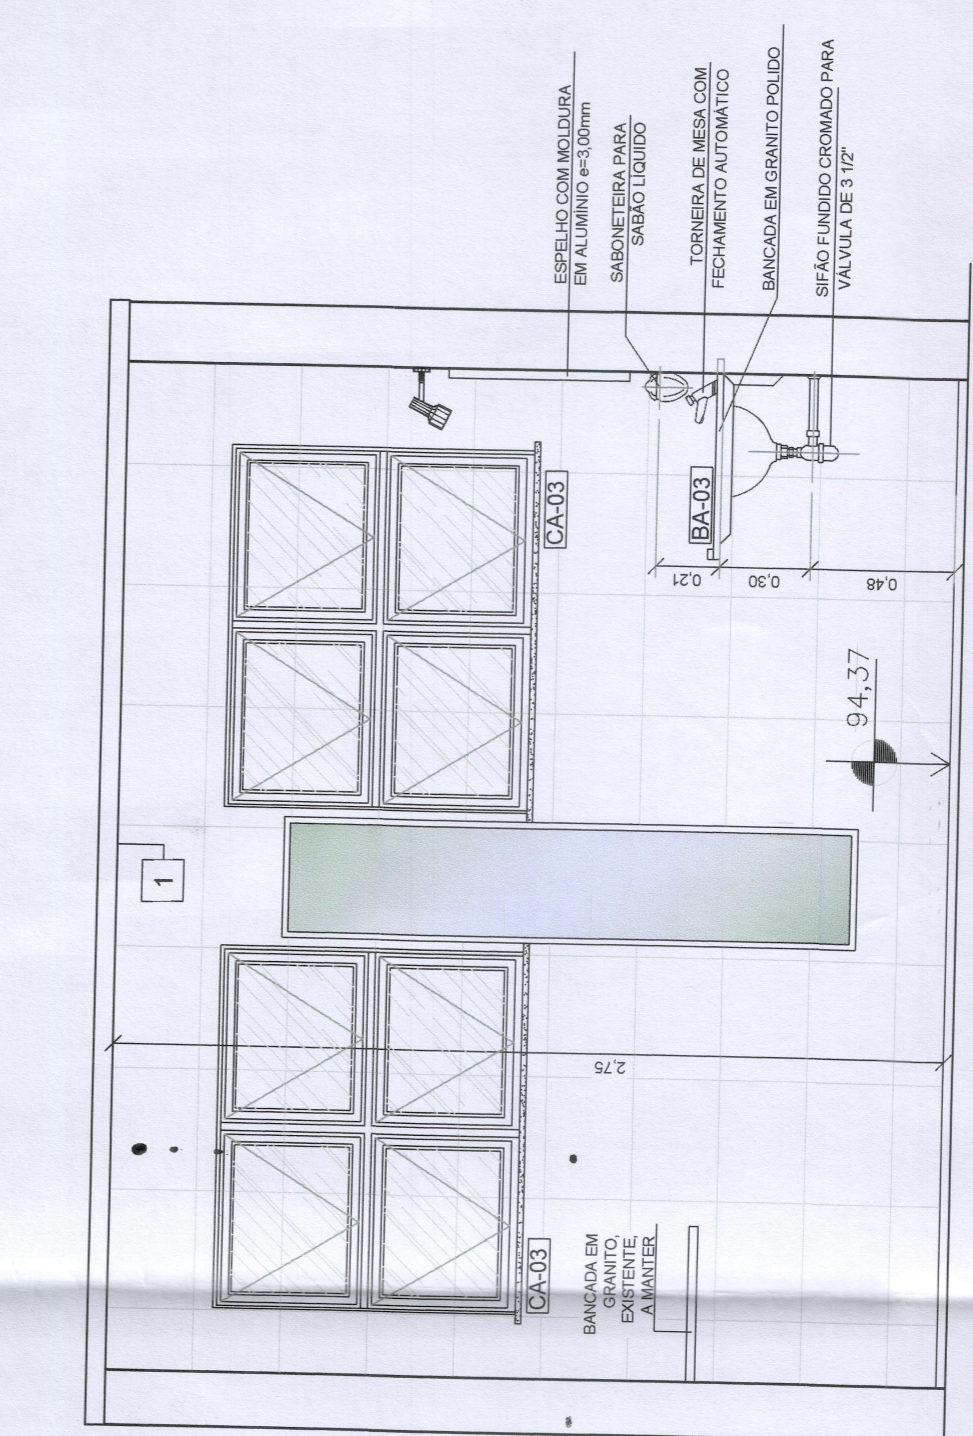

VISTA 01 - CAMARIM FEMININO

VISTA 02 - CAMARIM FEMININO

Quantidade	Descrição
01	PORTA EM ALUMÍNIO 2000x2100mm com perfilado padrão
02	JANELA EM ALUMÍNIO 1200x2100mm com perfilado padrão
03	TOILETADA EM CERÂMICA 300x450mm
04	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
05	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
06	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
07	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
08	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
09	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
10	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
11	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
12	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
13	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
14	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
15	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
16	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
17	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
18	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
19	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm
20	W.C. EM CERÂMICA 300x450mm

REF.	Dimensões (cm)	Quant.	TIPO
PM1	2000 x 2100	01	01 folha - de abrir
PM2	82 x 210	02	01 folha - de abrir
PM3	62 x 100	12	rev. com tratamento eletrolítico

REF.	Dimensões (cm)	Quant.	TIPO
VE1	1200 x 2100	01	01 folha - de abrir
VE2	80 x 210	01	01 folha - de abrir

REF.	Dim. (cm)	Quant.	TIPO
PM1	82 x 210	01	01 folha - de abrir
PM2	120 x 210	01	02 folhas - de abrir
PM3	80 x 210	01	01 folha - de abrir

AMBIENTE	ÁREA DO TERRENO	ÁREA
ÁREA DO TERRENO	442,67 m <sup>2</sup>	32,37 m <sup>2</sup>
ÁREA CONSTRUÍDA NOVA		410,30 m <sup>2</sup>
ÁREA REFORMADA PAV. TERREO		70,02 m <sup>2</sup>
ÁREA REFORMADA SUBSOLO		512,69 m <sup>2</sup>

NOTAS DE ACESSIBILIDADE:  
 01 - A EDIFICAÇÃO SERÁ SINALIZADA DE ACORDO COM O ITEM 10. DA NBR 9050/94. PREVER PISO TÁTIL NO INÍCIO E TÉRMINO DAS ESCADAS E RAMPAIS NAS CONDIÇÕES DO ITEM 10.3.2.  
 02 - INSTALAR MAÇANETAS DE ALAVANCA, ESCADAS E RAMPAIS NAS CONDIÇÕES DO ITEM 10.3.2.  
 03 - INTERRUPTORES COM ALTURA H=1,00m DO PISO ACABADO.  
 04 - PORTAS COM VÃO MÍNIMO DE 0,80m.  
 05 - CORRIMÃO DAS ESCADAS: H=0,70m E H2=0,92m PARA CRIECHES E EMES E H=0,92 PARA EMES, DO PISO ACABADO.  
 06 - CORRIMÃO DAS RAMPAS COM ALTURA H=0,70m E H2=0,92m DO PISO ACABADO.  
 07 - DIFERENÇA DE NÍVEL ENTRE PISOS GRAMADO E CIMENTADO MENOR OU IGUAL A 1,5cm.  
 08 - BANCOS E MESAS DE 1,50m DE COMPRIMENTO E NO MÁXIMO 1,5m DE ALTURA, SEGUNDO A NBR 9050.  
 09 - BANCOS E MESAS DE 1,50m DE ALTURA, SEGUNDO A NBR 9050.  
 10 - E ESPAÇO RESERVADO PARA P.D. NA ÁREA EXTERNA, DEVERÃO TER CANTOS ARREDONDADOS MAIOR OU IGUAL 2x.  
 11 - OS PISOS EXTERNOS NÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS COM INCLINAÇÃO TRANSVERSAL MAIOR DO QUE 2%.  
 12 - A NBR 9050 - P.D. DEVERÁ SER CIMENTADA, SINALIZADA E TER DIMENSÕES DE ACORDO COM 13 - ELIMINAR SOLEIRAS NOS PORTES / CALÇADAS.

Município de Carapicuíba  
 Secretaria de Desenvolvimento Urbano  
 Setor de Projetos

TEATRO JORGE AMADO  
 ARQUITETURA  
 PROJETO BÁSICO

APROVADO EM 11.03.2022

DETALHAMENTO  
 SANITÁRIOS FEMININO E  
 MASCULINO

05

28027230201501357 REV-00 SET/20

Av. Miriam, 86 - Centro - Carapicuíba - SP