


PAVIMENTO TÉRREO
PLANTA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO
ESCALA 1:50

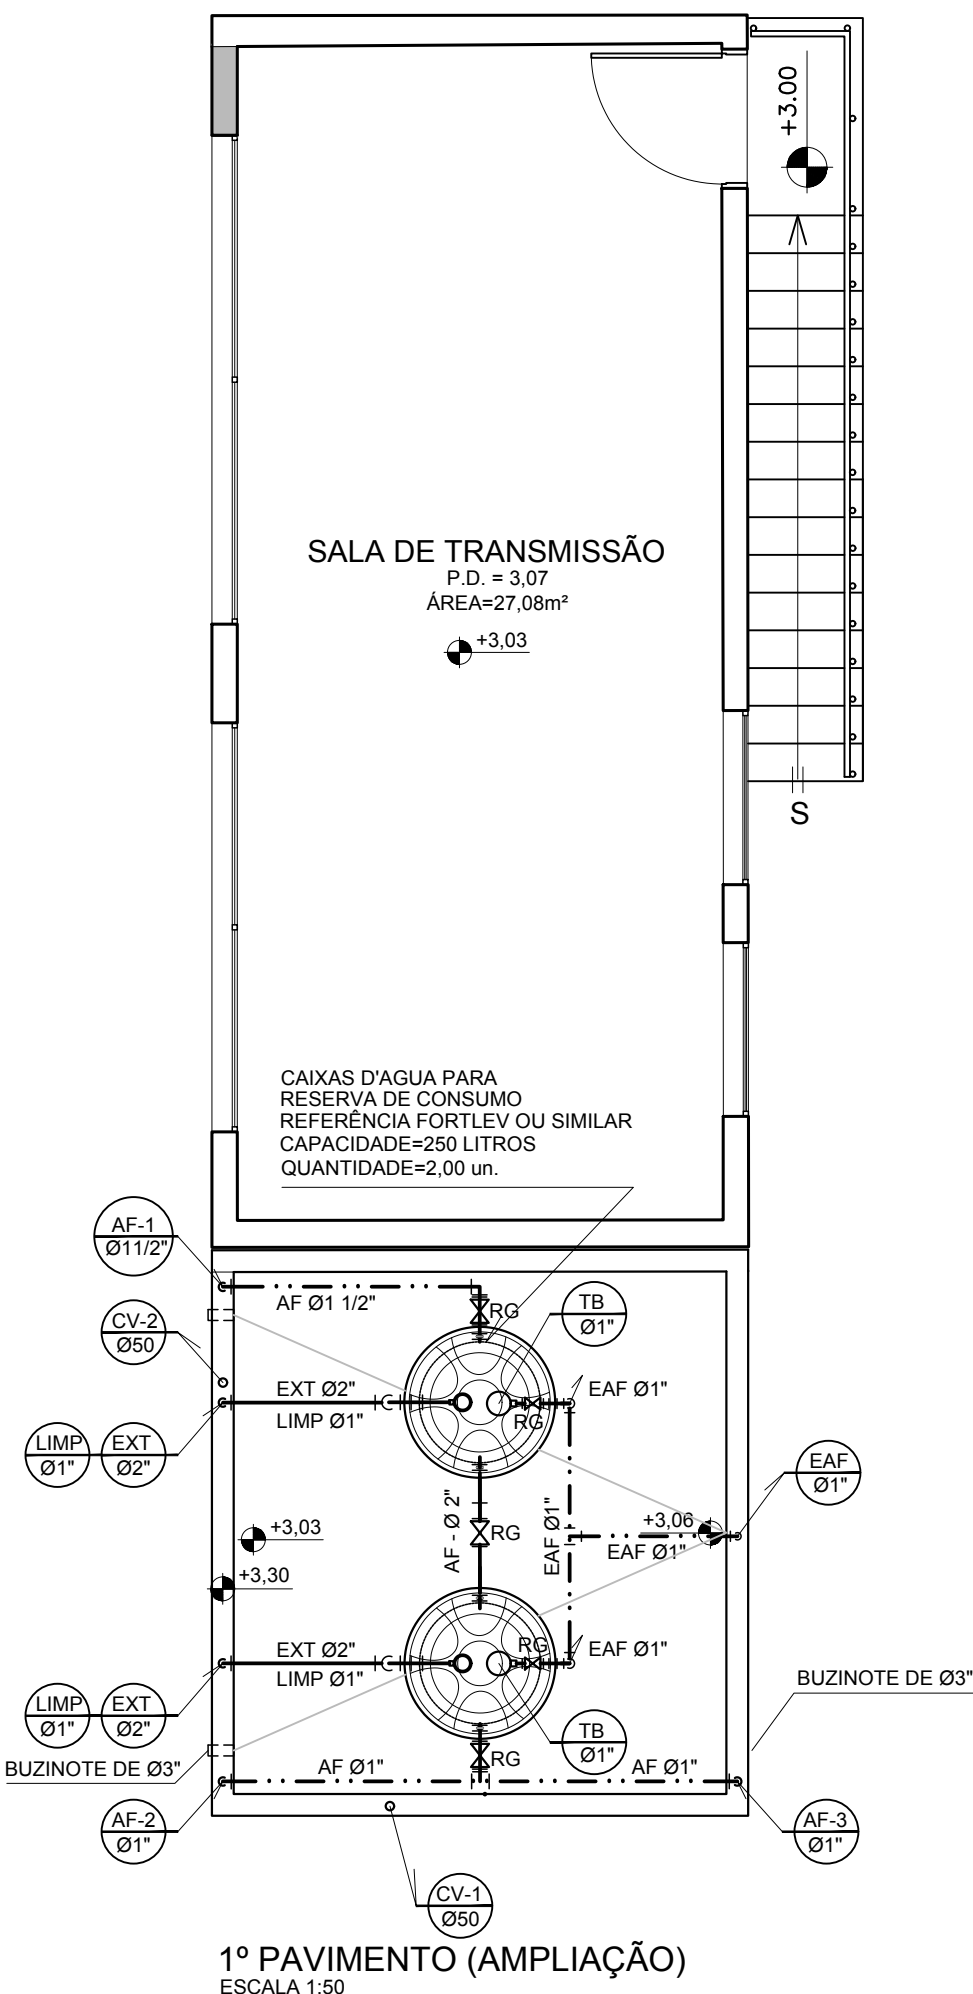

1º PAVIMENTO (AMPLIAÇÃO)
ESCALA 1:50

NOTAS:
1- MEDIDAS EM POLEGADAS e MILÍMETROS, NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2- PARA NOTAS GERAIS VER DESENHO PMC-CN-HID-DE-4000.

LEGENDA:		
EAF Ø	DIÂMETRO DO TUBO DA ENTRADA DE ÁGUA FRIA.	○/○ TUBULAÇÃO QUE DESCE.
AF Ø	DIÂMETRO DO TUBO DE ÁGUA FRIA.	⊗/⊗ REGISTRO DE GAVETA (RG)
TB Ø	DIÂMETRO DA TORNEIRA DE BOIA DA CAIXA D' ÁGUA.	⊗ VÁLVULA DESCARGA DE MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO (VDM)
EXT Ø	DIÂMETRO DO TUBO DO EXTRAVASOR DA CAIXA D' ÁGUA.	CV Ø DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO DA COLUNA DE VENTILAÇÃO.
LIMP Ø	DIÂMETRO DO TUBO DE LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA.	RS RALO SIFONADO.
---EAF---	TUBULAÇÃO DA ENTRADA DE ÁGUA FRIA.	--- TUBULAÇÃO DE ESGOTO.
---AF---	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA.	--- TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO.
---EXT---	TUBULAÇÃO DE EXTRAVASÃO DA CAIXA D' ÁGUA.	AP Ø NÍVEL DE FUNDO GERATRIZ INFERIOR DA TUBULAÇÃO.
---LIMP---	TUBULAÇÃO DE LIMPEZA DA CAIXA D' ÁGUA.	N.F.G. CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO.
▶	SENTIDO DE FLUXO.	
○/○	TUBULAÇÃO QUE SOBE.	

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
0	20/06/24	PARA APROVAÇÃO.
1	21/06/24	ALTERADO POSIÇÃO DO BUZINOTE.



ATENÇÃO: ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA RALCON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA. A REPRODUÇÃO, USO, OU REVELAÇÃO, NO SEU TODO OU EM PARTE, DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA RALCON ENGENHARIA LTDA.

FASE DO PROJETO:	PROJETO BÁSICO	NOME FOLHA/REVISÃO:
ASSUNTO:	PROJETO DE HIDRÁULICA PAVIMENTO TÉRREO e 1º PAVIMENTO	PMC-CN-HID-DE-4001 - R01




MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
CAMPO DO NITERÓI

LOCAL:
AV. PILAR DO SUL Nº763

RECURSO/CONVÊNIO: ART/RRT: 2620241023246

SITUAÇÃO ENTORNO

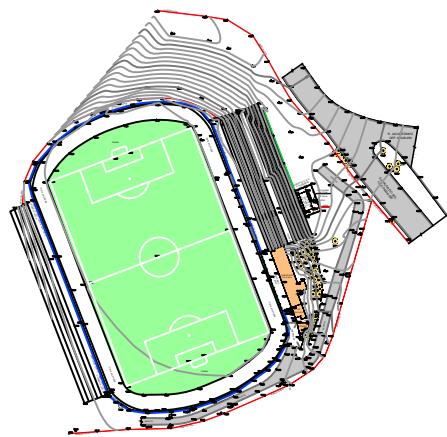

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5069199379

DATA:
20/06/2024

ESCALA:
1:50

DESENHO ELABORADO POR: RALCON ENGENHARIA

PMC-CN-HID-DE-4001-R01.dwg